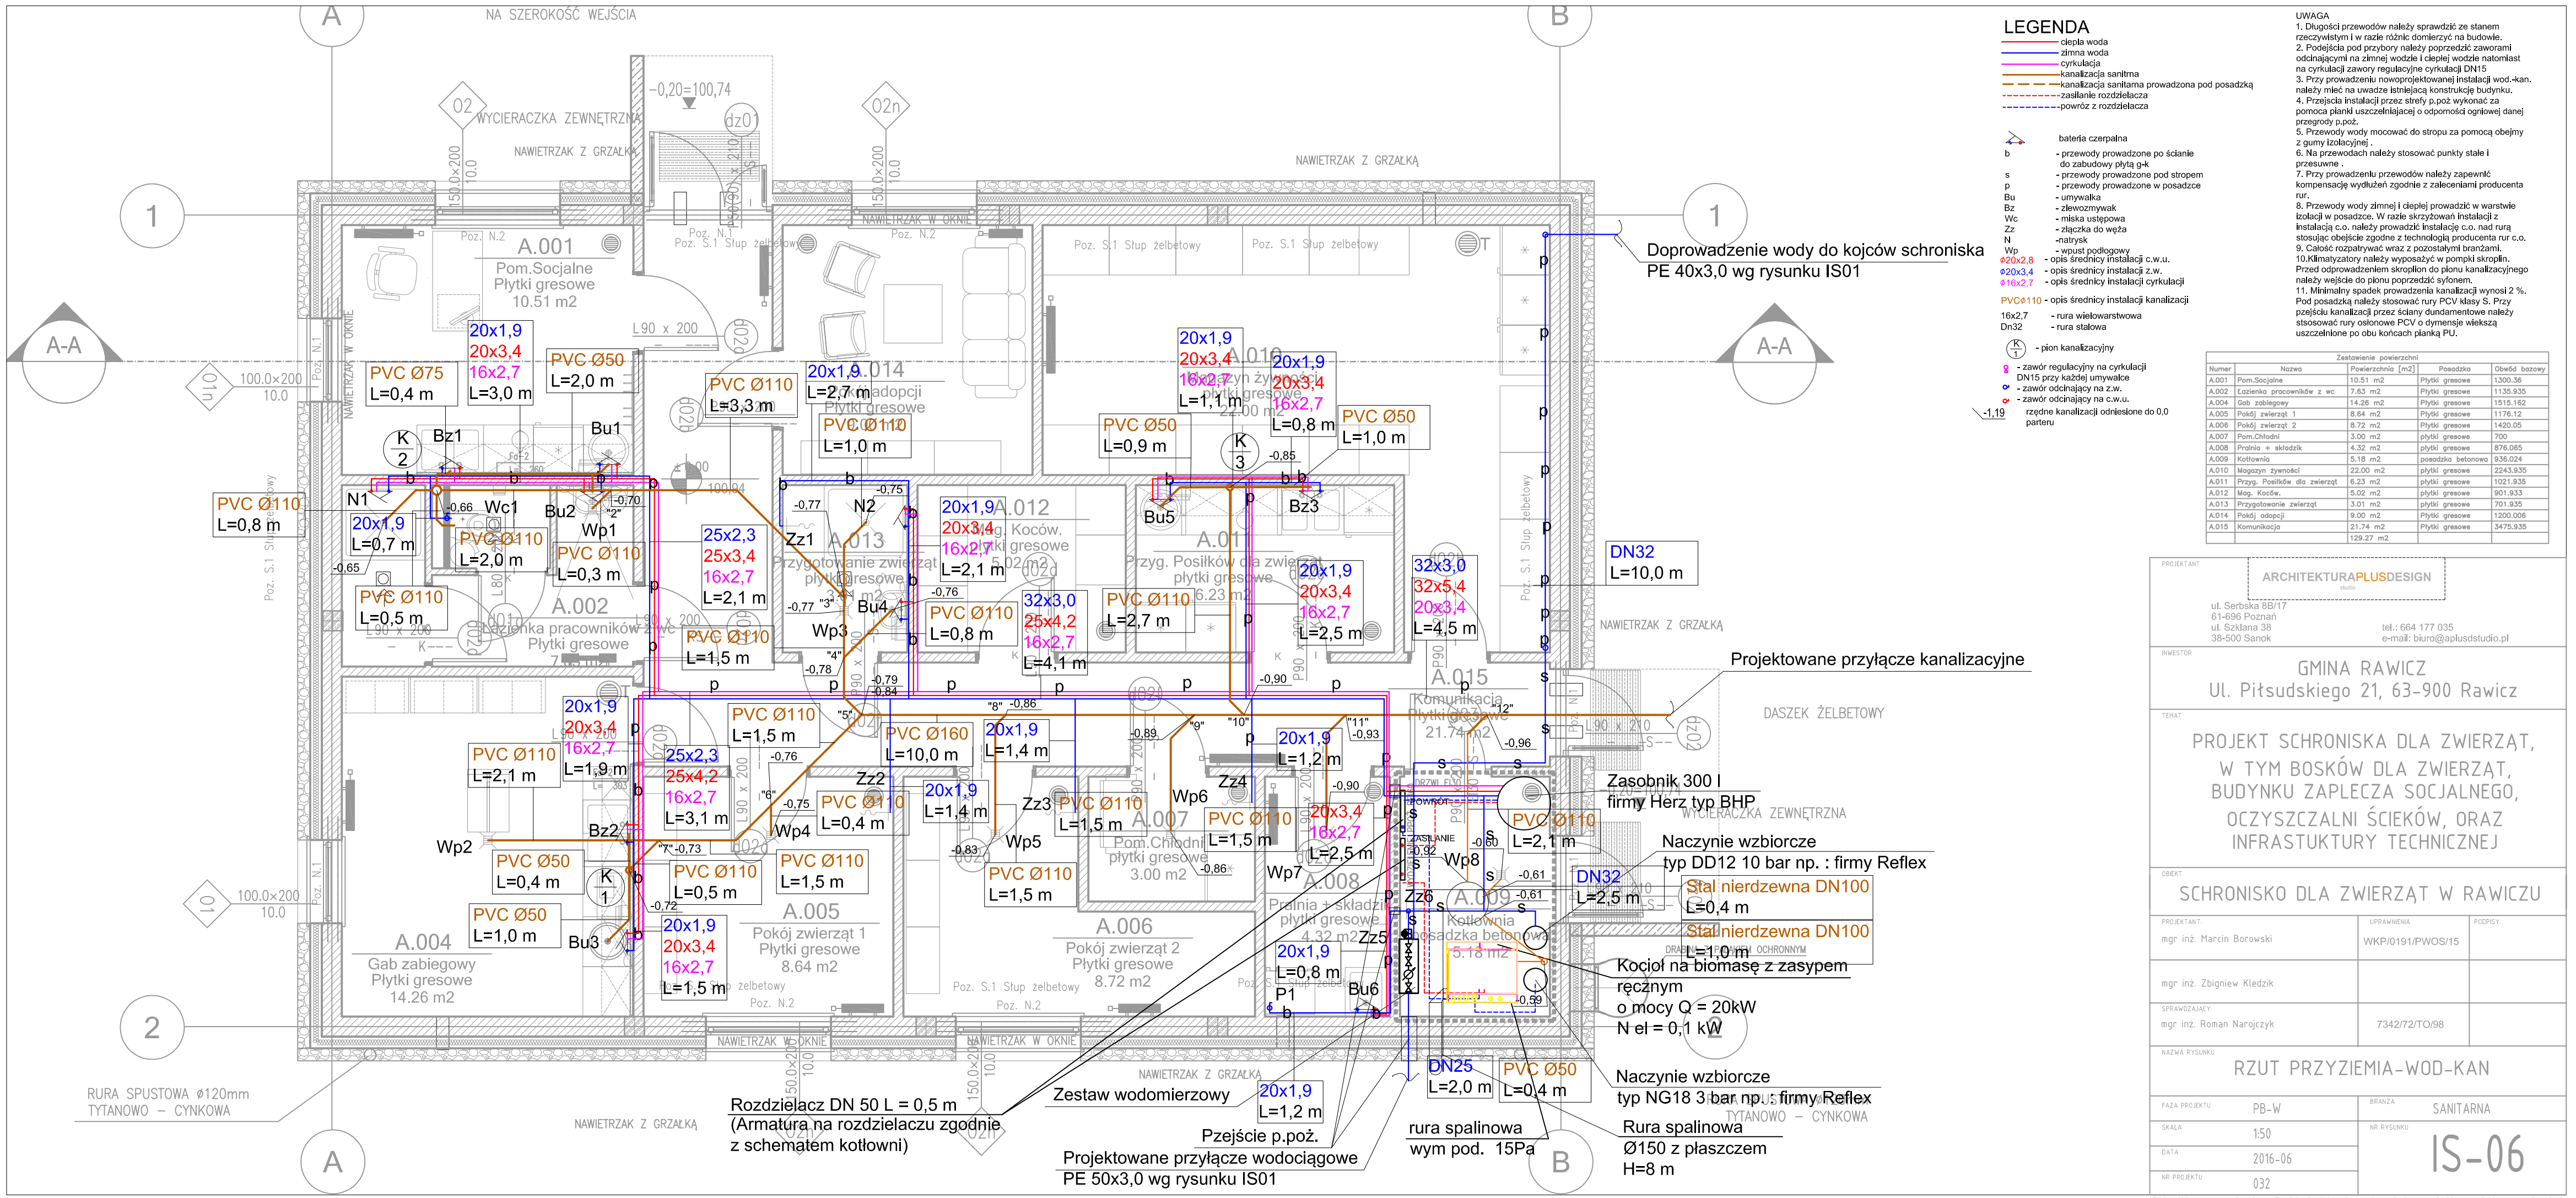

LEGENDA

- ciepła woda
- zimna woda
- cyrkulacja
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
- zasilanie rozdzielacza
- powrót z rozdzielacza

bateria czerpalna

b - przewody prowadzone po ścianie do zabudowy płytą g-k
s - przewody prowadzone pod stropem
p - przewody prowadzone w posadzce
Bu - umywalka
Bz - zlewozmywak
Wc - miska ustępowa
Zz - złączka do węża
N - natrysk
Wp - wpust podłogowy
ø20x2,8 - opis średnicy instalacji c.w.u.
ø20x3,4 - opis średnicy instalacji z.w.
ø16x2,7 - opis średnicy instalacji cyrkulacji
PVCø110 - opis średnicy instalacji kanalizacji
16x2,7 - rura wielowarstwowa
Dn32 - rura stalowa

(K/1) - pion kanalizacyjny

- zawór regulacyjny na cyrkulacji DN15 przy każdej umywalce
- zawór odcinający na z.w.
- zawór odcinający na c.w.u.

-1,19 rzędne kanalizacji odniesione do 0,0 parteru

UWAGA
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Podejścia pod przybory należy poprzedzić zaworami odcinającymi na zimnej wodzie i ciepłej wodzie natomiast na cyrkulacji zawory regulacyjne cyrkulacji DN15
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. należy mieć na uwadze istniejącą konstrukcję budynku.
4. Przejścia instalacji przez strefy p.poż wykonać za pomocą planki uszczelniającej o odporności ogniowej danej przegrody p.poż.
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejmy z gumy izolacyjnej .
6. Na przewodach należy stosować punkty stałe i przesuwne .
7. Przy prowadzeniu przewodów należy zapewnić kompensację wydłużeń zgodnie z zaleceniami producenta rur.
8. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyżowań instalacji z instalacją c.o. należy prowadzić instalację c.o. nad rurą stosując obejście zgodne z technologią producenta rur c.o.
9. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
10.Klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin. Przed odprowadzeniem skroplin do plonu kanalizacyjnego należy wejście do plonu poprzedzić syfonem.
11. Minimalny spadek prowadzenia kanalizacji wynosi 2 %. Pod posadzką należy stosować rury PCV klasy S. Przy przejściu kanalizacji przez ściany dundamentowe należy stosować rury osłonowe PCV o dymensje większą uszczelnione po obu końcach planką PU.

Zestawienie powierzchni

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]	Posadzka	Obwód bazowy
A.001	Pom.Socjalne	10.51 m2	Płytki gresowe	1300.36
A.002	Szatnia pracowników z wc	7.63 m2	Płytki gresowe	1135.935
A.004	Gab zabiegowy	14.26 m2	Płytki gresowe	1515.162
A.005	Pokój zwierząt 1	8.64 m2	Płytki gresowe	1176.12
A.006	Pokój zwierząt 2	8.72 m2	Płytki gresowe	1420.05
A.007	Pom.Chłodni	3.00 m2	płytki gresowe	700
A.008	Pralnia + składzik	4.32 m2	płytki gresowe	876.065
A.009	Kotłownia	5.18 m2	posadzka betonowa	936.024
A.010	Magazyn żywności	22.00 m2	płytki gresowe	2243.935
A.011	Przyg. Posiłków dla zwierząt	6.23 m2	płytki gresowe	1021.935
A.012	Mag. Koców.	5.02 m2	płytki gresowe	901.933
A.013	Przygotowanie zwierząt	3.01 m2	płytki gresowe	701.935
A.014	Pokój adopcji	9.00 m2	płytki gresowe	1200.006
A.015	Komunikacja	21.74 m2	Płytki gresowe	3475.935
		129.27 m2		

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szklana 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
GMINA RAWICZ
Ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

TEMAT
PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, W TYM BOSKÓW DLA ZWIERZĄT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ

OBIEKT
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W RAWICZU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0191/PWOS/15	
mgr inż. Zbigniew Kledzik		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Roman Narojczyk	7342/72/TO/98	

NAZWA RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA-WOD-KAN

FAZA PROJEKTU	PB-W	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	IS-06
DATA	2016-06		
NR PROJEKTU	032		

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione