



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.112.1.2019

POSTANOWIENIE Nr 112/2019


Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Rawickiej Multibiblioteki, zlokalizowanej w Rawiczu, ul. Szarych Szeregów 3, dz. nr 1219, 1226”, sporządzoną w marcu 2019 r. przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Michała Newlaczyla z określonymi w pkt. 6.2 następującymi wskazaniem:

1. występowanie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego z wydzielonych klatek schodowych do wyjścia na zewnątrz budynku, która wynosi 11,55m i 10,22m liczona przy jednym kierunku ewakuacji,
 2. występowanie zawężonej szerokości spocznika przy schodach na korytarzu 1.02. przy wyjściu z budynku, która wynosi 1,35m,
 3. występowanie zabytkowych drzwi wyjściowych (z budynku z klatki KL): dwuskrzydłowe o szerokości 1,7m, o szerokości skrzydła głównego 0,88m,
 6. występowanie kotłowni gazowej z kotłem o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW znajdującej się w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu na najniższej kondygnacji nadziemnej, wysokość pomieszczenia wynosi 2,23m, a okna do kotłowni nie mają wymaganej powierzchni co najmniej 1/15 powierzchni pomieszczenia: (wymagana powierzchnia okien wynosi 2,14 m², natomiast dwa okna zapewniają 0,72 m²),
- po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 7 „Ekspertyzy technicznej ...”:

- A. wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzu i na klatkach schodowych KL i KP o średnim natężeniu oświetlenia 5lx w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
- B. dostęp do dwóch elewacji budynku od strony ul. Szarych Szeregów i ul. Piastowskiej, a także jako alternatywny dojazd z placu wewnętrznego z wjazdem od strony ul. Marcinkowskiego i ul. Szarych Szeregów,
- C. wyposażenie budynku o 100% większą ilość środka gaśniczego w gaśnicach od wymaganej przepisami w tym zakresie,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym

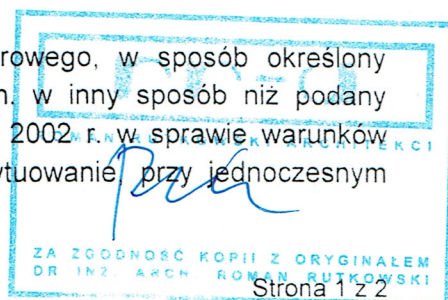

zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Roman Rutkowski – pełnomocnik inwestora: Burmistrza Gminy Rawicz, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI,
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej


brył mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Roman Rutkowski Architekci
dr inż. arch. Roman Rutkowski
ul. Jesienna 13b
53-017 Wrocław
2. KP PSP w Rawiczu
3. A/a

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.

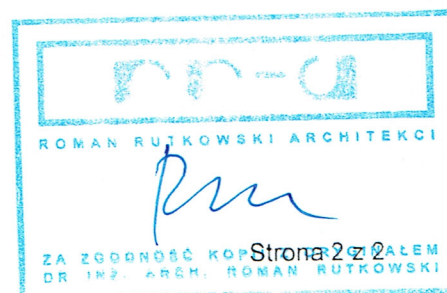



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.112.2.2019

POSTANOWIENIE Nr 112-1/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Rawickiej Multibiblioteki, zlokalizowanej w Rawiczu, ul. Szarych Szeregów 3, dz. nr 1219, 1226”, sporządzoną w marcu 2019 r. przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Michała Newlaczyla z określonym w pkt. 6.2.4 następującym wskazaniem:

- droga pożarowa o szerokości 4m usytuowana w odległości 2m od ściany zewnętrznej budynku,

po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 7 „Ekspertyzy technicznej ...”:

- A. wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzu i na klatkach schodowych KL i KP o średnim natężeniu oświetlenia 5lx w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
- B. dostęp do dwóch elewacji budynku od strony ul. Szarych Szeregów i ul. Piastowskiej, a także jako alternatywny dojazd z placu wewnętrznego z wjazdem od strony ul. Marcinkowskiego i ul. Szarych Szeregów,
- C. wyposażenie budynku o 100% większą ilość środka gaśniczego w gaśnicach od wymaganej przepisami w tym zakresie,


wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Uzasadnienie

Pan Roman Rutkowski – pełnomocnik inwestora: Burmistrza Gminy Rawicz, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wszystkie zamierzenia

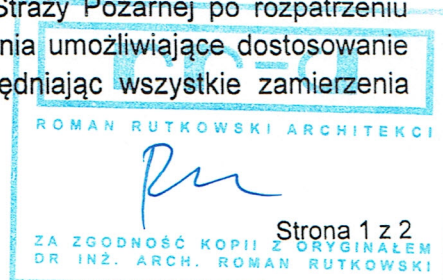

inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 112/2019 (WZ.5595.112.1.2019),
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Roman Rutkowski Architekt
dr inż. arch. Roman Rutkowski
ul. Jesienna 13b
53-017 Wrocław
2. KP PSP w Rawiczu
3. A/a



Poznań, dnia 20 maja 2019 r.



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.112.3.2019

POSTANOWIENIE Nr 112-2/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Rawickiej Multibiblioteki, zlokalizowanej w Rawiczu, ul. Szarych Szeregów 3, dz. nr 1219, 1226”, sporządzoną w marcu 2019 r. przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Ireneusza Łopacińskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Michała Newlaczyla z określonym w pkt. 6.2.5 następującym wskazaniem:

- hydrant wewnętrzny 25 w budynku występuje w przestrzeni wydzielonej pożarowo klatki schodowej KL

po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 7 „Ekspertyzy technicznej ...”:

- A. wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na korytarzu i na klatkach schodowych KL i KP o średnim natężeniu oświetlenia 5lx w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostałym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
- B. dostęp do dwóch elewacji budynku od strony ul. Szarych Szeregów i ul. Piastowskiej, a także jako alternatywny dojazd z placu wewnętrznego z wjazdem od strony ul. Marcinkowskiego i ul. Szarych Szeregów,
- C. wyposażenie budynku o 100% większą ilość środka gaśniczego w gaśnicach od wymaganej przepisami w tym zakresie,


wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Roman Rutkowski – pełnomocnik inwestora: Burmistrza Gminy Rawicz, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wszystkie zamierzenia

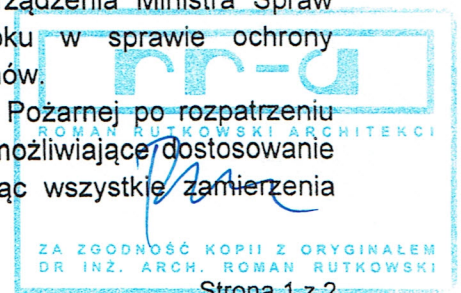

Strona 1 z 2

inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 112/2019 (WZ.5595.112.1.2019),
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
brzg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Roman Rutkowski Architekt
dr inż. arch. Roman Rutkowski
ul. Jesienna 13b
53-017 Wrocław
2. KP PSP w Rawiczu
3. A/a



102. 5595. 112. 2019

STAROSTWO POWIATOWE
W RAWICZU
Wydział
Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
(4)

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Obiekt: Budynek Rawickiej Multibiblioteki

Usytuowanie: 63-900 Rawicz, ul. Szarych Szeregów 3
dz. nr 1219, 1226

Podstawa prawna:

- 1) §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
- 2) §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
- 3) §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Opracowali:

RZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Michał Nowaczyk, Nr upr. 557/2012

rzecznik ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych

RZECZOWNAWCA BUDOWLANY
na terenie całego kraju

mgr inż. arch. Ireneusz Łopaciński
Nr upr. 29/2002/RZ; CRRz-poz. 350/02/RZ

rzecznik budowlany

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Kierownik - Rozpoznawczy

Wrocław, marzec 2019r.





Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydział
Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
(1)

Folwark, dnia 12.03.2019 r.

DT/4053-17/2019

**Biuro Projektowe
Firma „Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz**

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że hydranty zlokalizowane w Rawiczu w pobliżu działek nr 1219 i 1226 (wskazane w załączniku do pisma) są sprawne technicznie i spełniają parametry wymagane na cele zabezpieczenia przeciwpożarowego (10 l/s).

Załączniki:

1. Mapa poglądowa.

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Małyś
Grzegorz Małyś

Przyg. ER
Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.
Folwark ul. Półwiejska 20
63-900 Rawicz
NIP 699 195 85 51
Regon 365551409

Nr KRS: 0000664718
Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 51 283 000 PLN

Tel. (65) 546 10 59
e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl
www.zwikrawicz.pl





Folwark, 11.03.2019

DT/4040-75/19

Biuro Projektowe Firma „Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz

WARUNKI TECHNICZNE NR 47/03/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że zapewnia dostawę wody na cele p.poż w ilości 2dm³/s i ciśnieniu 0,3 MPa oraz, że istnieją następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 1219 przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu.

1. Przyłącza należy wykonać do:
 - istniejącej sieci wodociągowej żel Ø 80 zlokalizowanej w drodze przy działce nr ewid. 1219
2. Przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:
 - przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej;
 - przyłącze wodociągowe powinno być projektowane najkrótszą trasą do budynku/obiektu;
 - przyłącze należy usytuować prostopadle do wodociągu bez zbędnych załamania;
 - na trasie przyłącza wodociągowego nie należy lokalizować elementów małej architektury oraz nasadzeń;
 - przejście przyłącza przez ścianę lub pod fundamentem należy wykonać w rurach osłonowych;
 - przyłącze należy wykonać z rur PE (dopuszcza się stosowanie innych materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie, atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz system zarządzania jakością);
 - średnicę przyłącza wodociągowego należy dobrać w oparciu o przepływ obliczeniowy dla budynku/obiektu (min. Ø 32 mm);
 - zagłębienie przyłącza wodociągowego w gruncie powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu;
 - nad przyłączem w odległości od 30 do 50 cm należy umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze białoniebieskim.
 - ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. dostarczy kształtkę połączeniową oraz dokona wpięcia do sieci wodociągowej;
 - przyłącze należy zakończyć zestawem wodomierzowym umieszczonym w piwnicy lub na parterze budynku w odległości do 1 m za pierwszą przegrodą budowlaną na wysokości od 0,4 do 1,0 m nad poziomem posadzki, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem do osób niepowołanych;
 - jeżeli nie ma możliwości zabudowania zestawu wodomierzowego w budynku należy wodomierz zabudować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej do 3 m za granicą nieruchomości; studzienka powinna być szczelnie zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych;



- do montażu zestawu wodomierzowego składającego się z dwóch zaworów odcinających, wodomierza głównego oraz zaworu antyskażniowego (zainstalowanego bezpośrednio za zaworem odcinającym, od strony instalacji wewnętrznej), zastosować gotową konsolę wodomierzową;
 - wodomierz główny Ø 15 zostanie dostarczony i zamontowany przez ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.
3. W oparciu o w/w warunki należy wykonać dokumentację projektową przyłącza, którą należy przedstawić do uzgodnienia w siedzibie Spółki. Roboty należy prowadzić wyłącznie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji. Projekt powinien zawierać:
- plan zagospodarowania działki,
 - opis techniczny,
 - niezbędne szkice i rysunki,
 - niezbędne uzgodnienia i decyzje.
4. Przyłącze zostanie wykonane kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
5. Inwestor jest zobowiązany powiadomić ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. o rozpoczęciu prac, a po ich zakończeniu zgłosić do odbioru (roboty zanikające należy zgłosić przed zasypaniem).
6. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację przyłącza przez uprawnione biuro geodezyjne. Egzemplarz powykonawczej dokumentacji przyłącza należy dostarczyć do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.
7. Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od daty wystawienia.
8. Po odbiorze technicznym należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.
9. Wykonane przyłącze po dokonaniu odbioru technicznym pozostaje własnością Inwestora.

PEŁNOMOCNIK

Robert Garczuński

Uwaga! Zgodnie z art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Przyg. R.G.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a





WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
tel. (65) 546 54 35, wew. 435, inwestycje@rawicz.eu

Znak: IR.7246.6.28.2019

Rawicz, 2019-05-15

**Biuro Projektowe
Firma „Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz**

Po zapoznaniu się z projektem budowy przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. nr 1226 w Rawiczu przedłożonym w dniu 09 maja 2019 roku,

UZGADNIA SIĘ

przedmiotowy projekt w zakresie drogi gminnej, ul. Scherwentkego (dz. nr 1233) w Rawiczu. Projekt jest zgodny z decyzją nr 48/2019, warunki nr IR.7246.3.47.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Aleksandra Szumanowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załączniki:

1. 3 egz. projektu przyłącza

sporządziła: Monika Łoś
sprawę prowadzi: Daria Piotrowska-Kaczmarek
tel.: 65 546 54 19, email: d.piotrowska-kaczmarek@rawicz.eu

Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax. (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Maja Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iodo@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodorawicz.pl.





Znak: IR.7246.3.47.2019

Rawicz, 2019-04-26

**Biuro Projektowe
Firma „Kowalewski”
ul. Wojska Polskiego 26
63-900 Rawicz****DECYZJA Nr 48/2019**
zezwalająca na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz §104 Kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2019 roku, złożonego przez Biuro Projektowe Firma „Kowalewski”, ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz, w sprawie zezwolenia na lokalizację w drodze gminnej, ul. Scherwentkego (dz. nr 1233) w Rawiczu, przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. nr 1226

ZEZWALA SIĘ

na lokalizację w drodze gminnej, ul. Scherwentkego (dz. nr 1233) w Rawiczu, przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. nr 1226 (w miejscu zaznaczonym na załączonej mapie sytuacyjnej), w sposób określony w § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), przy zachowaniu niżej podanych warunków:

1. W obrębie pasa drogowego przyłączyć należy posadzić na głębokości min. 80 cm.
2. Zezwala się na prowadzenie prac w wykopie otwartym zapewniając przejazd.
3. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych, w miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
4. W obrębie jezdni i kolizji z innymi urządzeniami przyłączyć kanalizacji deszczowej należy umieścić w rurze osłonowej.
5. Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię pasa drogowego do stanu pierwotnego. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia w/w przyłącza należy odtworzyć przy użyciu materiałów o składzie zbliżonym do poprzednio usuniętych i odpowiednio zagęścić. Grunt zagęszczać warstwami 20-30 cm. Jeżeli gruntu nie da się zagęścić, należy go wymienić.
6. Wszystkie pęknięte i uszkodzone elementy nawierzchni należy wymienić na nowe.
7. Odtworzenie nawierzchni jezdni zlecić firmie specjalistycznej.
8. Przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi, gdy wymagane będzie przełożenie wyżej wymienionych urządzeń, koszty tego przełożenia poniesie ich właściciel zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Poucza się Inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem.
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzeń, o których mowa w niniejszym zezwoleniu.
3. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia prowadzonych robót.

Utrzymanie urządzeń, o których mowa w niniejszym zezwoleniu należy do ich posiadacza.

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax. (65) 546 41 67
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków i wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 f) i g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rododrawicz.pl.



UZASADNIENIE

Dnia 18 kwietnia 2019 roku wpłynął wniosek złożony przez Biuro Projektowe Firma „Kowalewski”, ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz., w sprawie zezwolenia na lokalizację w drodze gminnej, ul. Scherwentkiego (dz. nr 1233) w Rawiczu, przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. 1226.

Ulica Scherwentkiego w Rawiczu stanowi drogę gminną. Tym samym, na mocy art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, ich zarządcą jest Burmistrz Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 niniejszej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W związku z powyższym wydane zostaje zezwolenie na lokalizację w drodze gminnej, ul. Scherwentkiego (dz. nr 1233) w Rawiczu, przyłącza kanalizacji deszczowej do dz. nr 1226 w miejscu zaznaczonym na załączonej mapie sytuacyjnej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją urządzeń.

Niniejsze zezwolenie nie jest jednoznaczne z uzgodnieniem projektu budowlanego i nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

z up. Burmistrza
Aleksandra Szermanowska
Zastępczyni
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Zwolnione z opłaty skarbowej
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
Załącznik do ustawy – część III,
wydanie zezwolenia ust. 44, kol. 4, pkt 9.

PODINSPEKTOR

Daria Piotrowska-Kaczmarek
(podpis)

20.04.2019
(data)

sporządziła: Monika Łoś
sprawę prowadzi: Daria Piotrowska-Kaczmarek
tel.: 65 546 54 19, e-mail: d.piotrowska-kaczmarek@rawicz.eu

