



Kolizja pomiędzy studniami D8-D9 z przyłączem gazowym Ø25

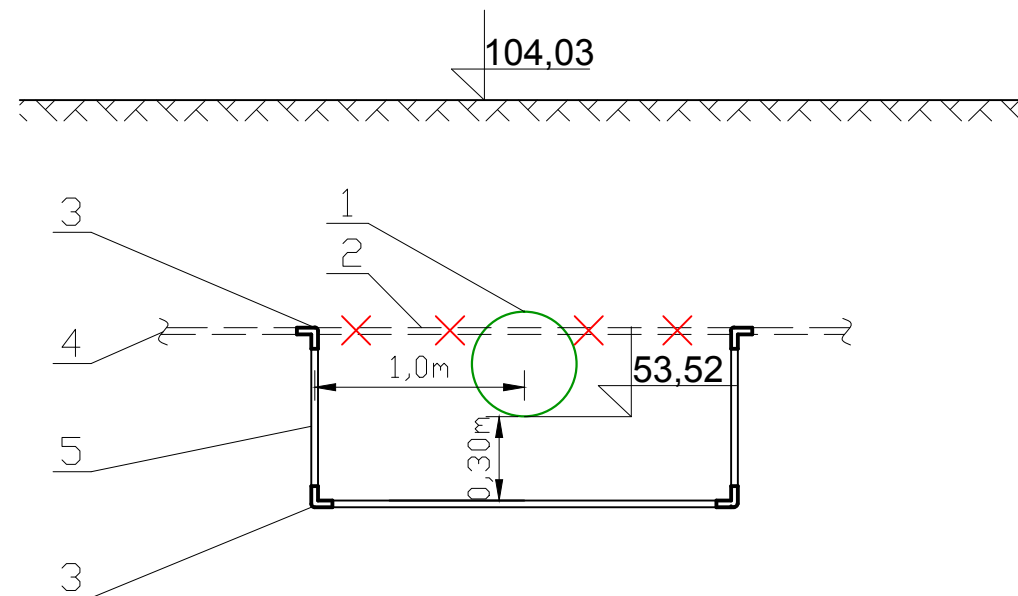

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

- 1. Projektowana kanalizacja deszczowa Ø400
- 2. Istniejąca sieć gazowa do likwidacji
- 3. Kolano do zgrzewania doczołowego Ø25/90°
- 4. Istniejące przyłącze gazowe Ø25
- 5. Projektowany odcinek sieci gazowej Ø25 PE80 SDR11

"Augmen Consulting Group Sp.J." ul. Wroclawska 5a Zielona Góra			
OBIEKT: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowniczej ramach inwestycji "Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo".			
INWESTOR: Gmina Rawicz ul. mar. Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz			
SCHEMAT PRZEŁOŻENIA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO			
PROJEKTANT mgr inż. ANITA NOWAK BRANŻA SANITARNA	17/2000/GW	DATA: GRUDZIEŃ 2013r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA BRANŻA SANITARNA	LBS/0047/POOS/08	DATA: GRUDZIEŃ 2013r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy PW	1 : 100/500	4.1	----